


Betrieb mit UVC Anlage

Operation system with UVC

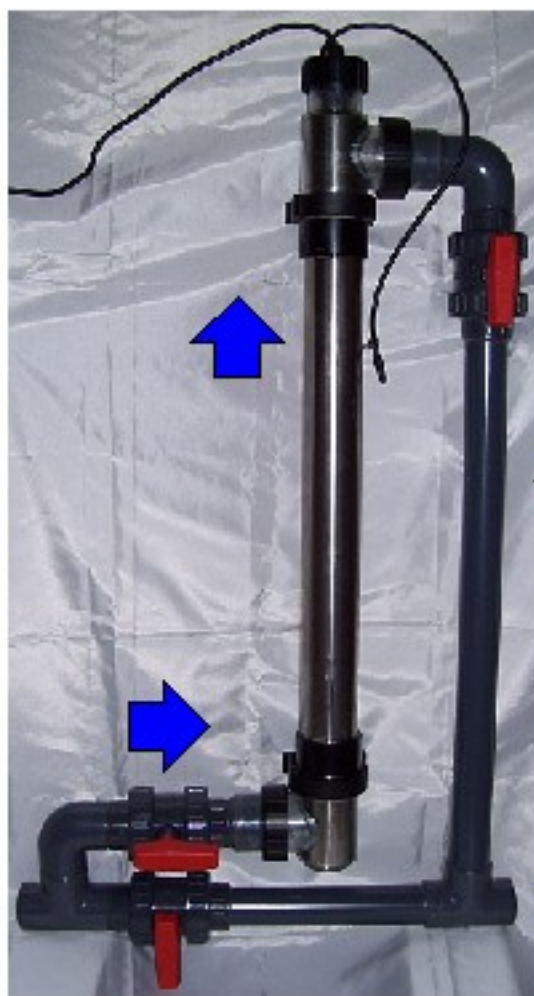

vom Reinwassertank
from the clean water tank

Ansaugung Druckerhöhungspumpe
Suction booster pump

Betrieb ohne UVC Anlage

System operation without UVC



vom Reinwassertank
from the clean water tank

Ansaugung Druckerhöhungspumpe
Suction booster pump

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum

Name

gez.:

31.01.2012

M.Apel

Bypass UVC Anlage

gepr.:


Norm:

Zeichnungs-Nr.:


Apel Ozon + Wassertechnik GmbH D- 34128 Kassel

von

<http://www.ozomat.de>

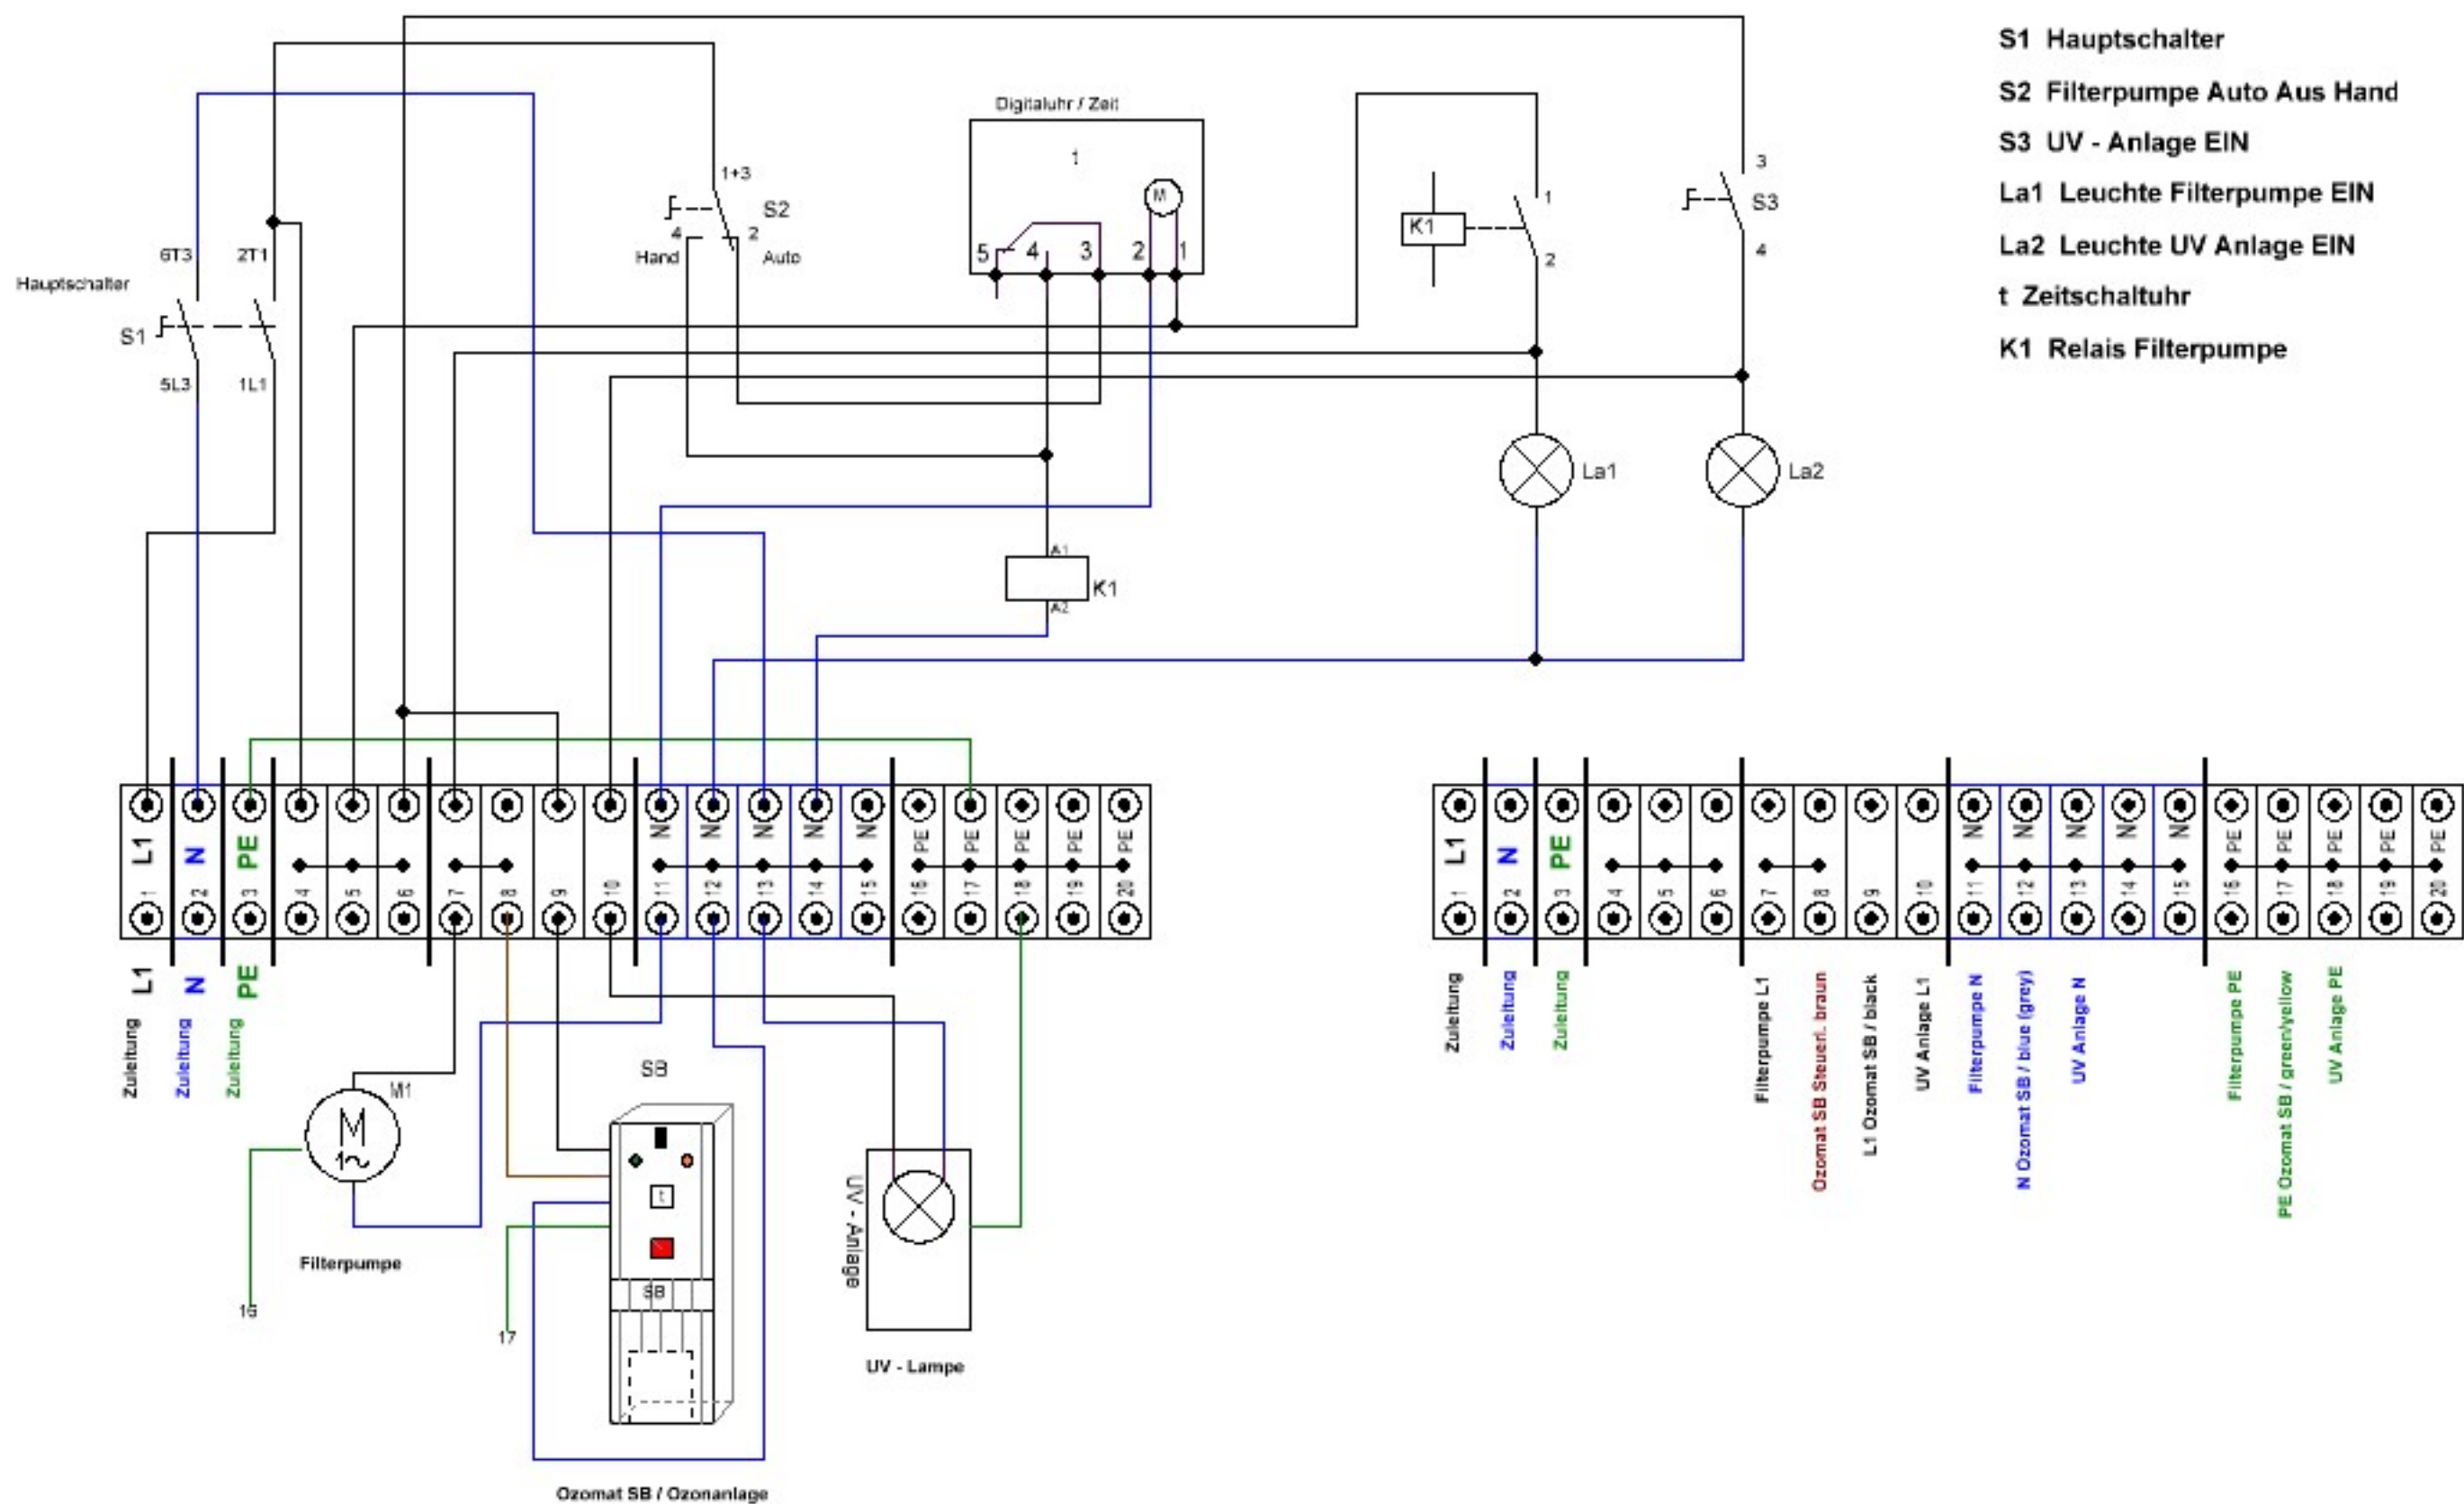

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung Steuerung Trinkwasseranlage Kom: Missionshospital Diospi Suyana /Peru	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2012	M.Apel		1
		gepr.:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Norm:	http://www.ozomat.de			1

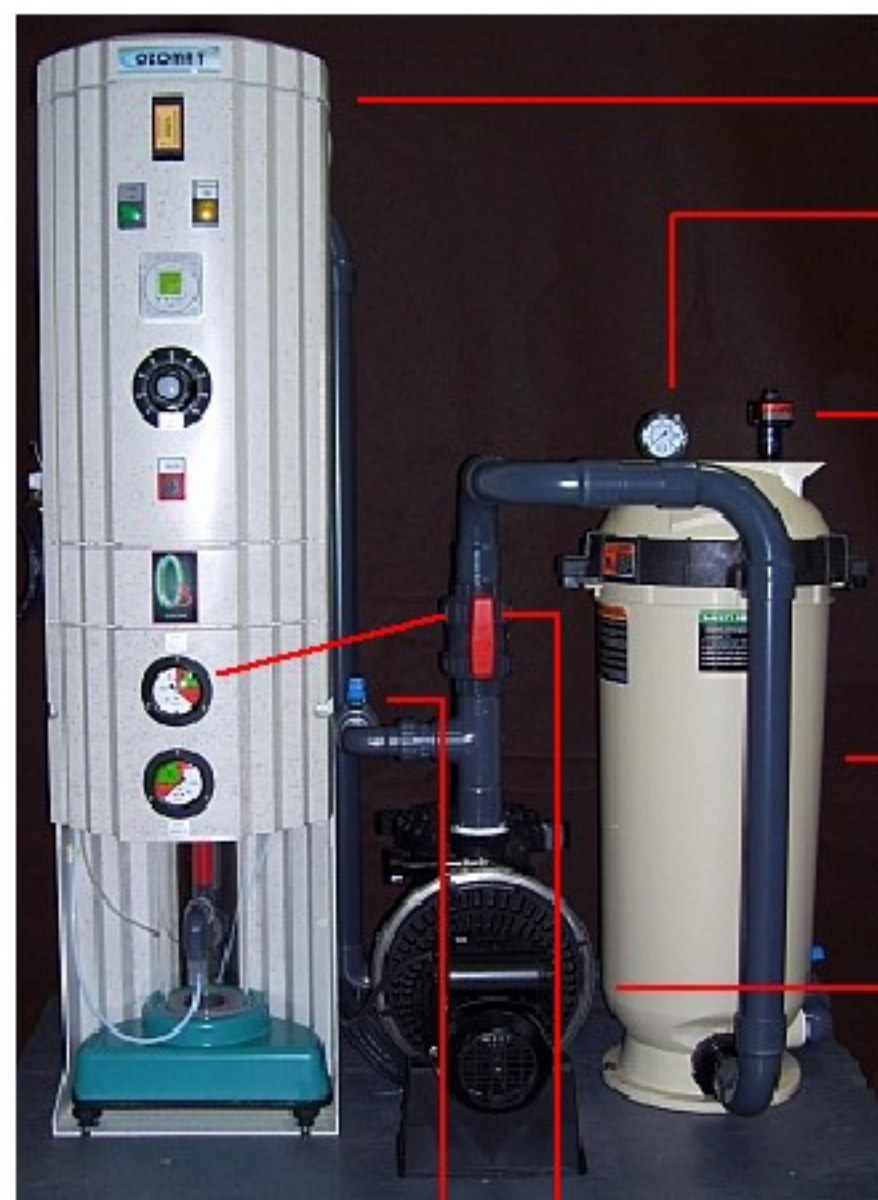

Ozonanlage

Druckmanometer

Entlüftung Filter
links drehen öffnen

Feinfilter

Filterpumpe
220V/50Hz/0,5KW- 16m³/h

Schieber / 1. Einstellung Unterdruck Ozon

Schieber / 2. Feineinstellung Unterdruck Ozon

Entlüftung Filter
links drehen öffnen

Entlüftungsschlauch

Bypass Schieber
Durchfluss Ozonanlage

Reinwasser zum Tank

Ansaugung Pumpe vom Tank

Schieber / Entleerung Filter zum Filterwechsel

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum

Name

gez.:

31.01.2012

M.Apel

Trinkwassermodule mit Feinfilter

gepr.:

Norm:

Zeichnungs-Nr.:

von

<http://www.ozomat.de>

Apel Ozon + Wassertechnik GmbH D-34128 Kassel